



Q caloric 5.5

Ripartitori elettronici dei costi di riscaldamento

- › Dispositivo elettronico per il rilevamento della quantità di calore proporzionale erogata dai termosifoni.
- › Metrologicamente compatibile al 100% con il Q caloric 5.
- › Funzioni radio migliorate e potenziate.
- › Disponibile come versione compatta o a telesensore.
- › Anche tutte le proprietà della tecnica di montaggio corrispondono al Q caloric 5.

Applicazione

Il Q caloric 5.5 è il successore dell'apprezzato modello Q caloric 5. Oltre ad una gestione migliorata dell'energia, il Q caloric 5.5 può essere operato in diverse modalità radio. Dal punto di vista metrologico il Q caloric 5.5 è compatibile al 100% con il Q caloric 5. Le disposizioni per il montaggio possono essere acquisite in modo invariato rispetto a Q caloric 5.

In S-Mode (Q walk-by & Q AMR), il Q caloric 5.5 è compatibile al 100% con il Q caloric 5. Nella C-Mode (Q walk-by & Q AMR), le prestazioni radio e le portate sono sensibilmente migliorate rispetto al Q caloric 5 in S-Mode.

Il ripartitore elettronico dei costi di riscaldamento Q caloric 5.5 è previsto per l'impiego decentralizzato. Il rilevamento dei valori di misura ha luogo con uno o due sensori di temperatura. Nella modalità monosensore viene misurata solo la temperatura del termosifone e per la temperatura ambiente viene specificato un valore costante. Nella modalità bisensore viene rilevata la differenza effettiva tra la temperatura ambiente e quella del termosifone.

Questi valori vengono presi in considerazione come base di calcolo dei consumi. I campi di applicazione principali sono impianti di riscaldamento centralizzati, dove l'energia di riscaldamento viene acquisita individualmente dagli utenti. Il ripartitore elettronico dei costi di riscaldamento può essere impiegato come sistema di misurazione mono o bisensore con scala prodotto e scala univoca.

Gli impianti di questo genere vengono impiegati ad es.:

- 】 nei condomini
- 】 negli edifici adibiti a uso ufficio e commerciale

Gli utenti tipici sono:

- 】 aziende del servizio lettura misurazioni
- 】 società di gestione di edifici residenziali e cooperative edilizie di abitazione
- 】 Imprese di servizi per edifici e amministrazioni di immobili

Dal punto di vista dei termosifoni, il ripartitore dei costi di riscaldamento si può usare per:

- 】 termosifoni a elementi (radiatori)
- 】 radiatori tubolari
- 】 termosifoni a piastre con passaggio dell'acqua in orizzontale e verticale
- 】 termosifoni a registro tubolare
- 】 convettori

Q AMR

I ripartitori elettronici dei costi di riscaldamento Q caloric 5.5 di tipo P2 e P3 possono essere equipaggiati con radiotrasmettitore Q AMR della famiglia di dispositivi WHE4x . Il sistema radio rcu4 non viene supportato da Q caloric 5.5.



Oltre ai noti telegrammi radio walk-by, il ripartitore elettronico dei costi di riscaldamento Q calorific 5.5 invia telegrammi radio conformi a OMS® (OMS® -Open Metering System) in Q AMR (C-Mode). I telegrammi radio soddisfano la Open Metering System Specification e possono pertanto essere ricevuti da tutti i dispositivi OMS® -compatibili.

Interfaccia dati

I ripartitori elettronici dei costi di riscaldamento Q calorific 5.5 tipo P2 e P3 si possono dotare dell'interfaccia IR della famiglia di dispositivi WHE3x /WHE4x . L'interfaccia dati 1107 non viene più supportata da Q calorific 5.5.

Accessori per la programmazione

Gli accessori per la programmazione vengono impiegati per la comunicazione con gli strumenti di misura.

Adattatore per la programmazione¹:

L'adattatore per la programmazione si può impiegare come singolo strumento di programmazione e come adattatore combinato con testina di lettura e programmazione IR.

Testina di lettura e programmazione IR:

La testina di lettura e programmazione IR viene utilizzata come strumento di comunicazione tra il PC/netbook e lo strumento di misura. Quest'ultimo si può programmare e leggere con l'ausilio del Q suite 5 calorific (V2.1 o successiva).

Parametrizzazione

Prima di mettere in funzione lo strumento si possono programmare le seguenti informazioni:

parametri standard:

- 】 tipo di sensore
sistema di misurazione mono e bisensore
- 】 livello K / KC / KQ
fattori di valutazione per calcolare il calore emesso da un termosifone (a seconda dell'algoritmo dello strumento e del numero di sensori)
- 】 successivo giorno di riferimento
giorno di salvataggio del valore annuale (programmabile anche senza interfaccia IR con l'adattatore di programmazione)
- 】 nome / password del dispositivo
dati di accesso del dispositivo come protezione da interventi non autorizzati

¹ Necessario soltanto negli strumenti di misura senza interfaccia IR integrata.

Panoramica dei tipi

Sistema ²	Codice prodotto
Q caloric 5.5 (P2) - Compatibilità profilo HKVE 20x	HCA5 xx0x xxxx xxxx x
Q caloric 5.5 (P3) - Compatibilità profilo WHEx	HCA5 xx3x xxxx xxxx x
S-Mode (Q AMR, Q walk-by)	HCA5 xxxN xxxx xxxx x
C-Mode (Q AMR, Q walk-by)	HCA5 xxxT xxxx xxxx x

Caratteristiche di tecnologia radio in S-Mode

- › Sistema radio - invio parallelo di telegrammi di dati e Q AMR
- › Aumento delle prestazioni radio
- › Ritardo di invio (Offset)
Ritardo in giorni dell'invio dei telegrammi dopo il giorno di riferimento o l'inizio del mese (standard = 0 giorni)
- › Giorno senza invio
Come giorni senza invio sono configurabili al massimo 2 giorni a settimana, tra venerdì, sabato e domenica. Va impostato almeno 1 giorno a settimana (standard = domenica)
- › Nessuna modifica in presenza del sistema con telesensore

Q walk-by	Q AMR
ogni 128 secondi	ogni 4 ore
10 ore al giorno (ore 8 ... 18)	24 ore al giorno
mensile: 4 giorni di lettura a partire dal primo giorno di ogni mese	7 giorni a settimana
annuale: 48 giorni dopo il giorno di riferimento	365 giorni l'anno
Dati trasmessi:: Valore di consumo attuale con data, Ultimo valore mensile con data e altri 12 valori mensili, Valore della data chiave con data, Stato del dispositivo: codice di errore e data dell'errore	Dati trasmessi:: Valore di consumo attuale con data, Ultimo valore mensile con data, Valore della data chiave con data, Stato del dispositivo: codice di errore e data dell'errore

² Altre varianti di prodotto vedi listino prezzi attuale

Caratteristiche di tecnologia radio in C-Mode

- › Sistema radio: trasmissione in parallelo di telegrammi dati conformi a Q walk-by e OMS®
- › Aumento delle prestazioni radio
- › Nessuna modifica in presenza del sistema con telesensore

Q walk-by	Q AMR
ogni 112 secondi	ogni 450 secondi (7,5 minuti)
10 ore al giorno (ore 8 ... 18)	24 ore al giorno
365 giorni l'anno	365 giorni l'anno
Dati trasmessi: Valore di consumo attuale con data, Ultimo valore mensile con data e altri 12 valori mensili, Valore della data chiave con data, Stato del dispositivo: codice di errore e data dell'errore	Dati trasmessi: Valore di consumo attuale con data, Ultimo valore mensile con data, Valore di riferimento con data, Stato del dispositivo: codice e data dell'errore

Cambio di modalità

Il passaggio tra modalità S-Mode e C-Mode possibile in entrambe le direzioni.

A tale fine sono necessari Q suite 5 caloric (V2.1 o successiva), un adattatore di programmazione³ o una testina di lettura e di programmazione IR.

³ Adattatore per la programmazione e testina di lettura e di programmazione IR necessari per strumenti di misura senza interfaccia IR integrata

Dati tecnici

CE	Con la presente, la QUNDIS GmbH dichiara che Q caloric 5.5 è conforme alla Direttiva 2014/53/EU . Il testo integrale della Dichiarazione di conformità UE disponibile al seguente indirizzo internet: https://qundis.it/servizi/
Norma di prodotto	DIN EN 834
Conforme a RoHS	EN 50581
Omologazione conforme a ordinanza tedesca sulla fatturazione dei costi di riscaldamento	A1.01.2011 - Q caloric 5.5 - P2 C3.01.2011 - Q caloric 5.5 - P3
Condizioni ambientali	
Tipo di protezione	IP43 secondo EN 60529
Classe di protezione	III in base a EN 61140
Trasporto	-25 °C ... 70 °C, < 95 % r.F. (senza condensa)
Stoccaggio	-5 °C ... 45 °C, < 95 % r.F. (senza condensa)
Impiego	5 °C ... 55 °C, < 95 % r.F. (senza condensa)
Tecnologia radio	
Modalità radio	S-Mode (Q AMR, Q walk-by) C-Mode (Q AMR, Q walk-by)
Frequenza radio	S-Mode (868,30 +/- 0,30) MHz C-Mode (868,95 +/- 0,25) MHz
Potenza di trasmissione	S-Mode (max. 14 dBm / typ. 7 dBm) C-Mode (max. 14 dBm / typ. 10 dBm)
Trasmissione dei dati	EN 13757-4
Compatibilità elettromagnetica	
Immunità alle interferenze ed emissione di interferenze	EN 301489-1, EN 301489-3
Sicurezza delle apparecchiature IT	EN 62368-1
Fornitura di energia	
Batteria al litio	voltaggio nominale 3,0 V
Durata	10 anni di esercizio + 1 anno di riserva + 6 mesi di magazzino
Display	
Display	Schermo a cristalli liquidi (LCD), 5 cifre (00000 ... 99999)
Sistema di misurazione	
Ridimensionamento	Scala di prodotto o unità
Gamma di potenza del radiatore	Algoritmo 2: 21 W ... 9999 W Algoritmo 3/4: 21 W ... 5500 W
Sensore di temperatura	NTC (invecchiato precocemente)
Monosensore	Con riconoscimento dinamico della modalità di riscaldamento

Bisensore	1 sensore per la temperatura del termosifone e 1 per la temperatura ambiente
Intervallo di temperatura sensori	0 °C ... 105 °C
tm-max	105 °C
tm-min ⁴	35 °C (sistema bisensore), 55 °C (sistema monosensore)
Algoritmo 2	Sistema di misurazione monosensore 255 livelli (base: Livello K 26) Sistema di misurazione bisensore 999 livelli (base: Livello K 60)
Algoritmo 3/4	Sistema di misurazione monosensore per montaggi di riparazione ed ampliamento Sistema di misurazione bisensore per montaggi di riparazione ed ampliamento

Materiale

Dimensioni largh. x alt. x prof.	40 x 102 x 30 mm
Lunghezza del cavo Telesensore	1,5 m / 2,5 m / 5,0 m
Peso Dispositivo	55 g
Materiale Alloggiamento	Policarbonato (PC) + plastica ABS
Colori Alloggiamento	bianco (semiopaco)

Montaggio


Versioni apparecchi	Dispositivo compatto Dispositivo con telesensore (dispositivo compatto con telesensore inserito ricevitore opzionalmente)
Nuovo montaggio e rimontaggio	Q caloric 5.5 con materiale di montaggio presente
Sostituzione regolare, ampliamento e sostituzione per riparazione	Q caloric 5.5 con materiale di montaggio in conformità alle famiglie di prodotto HKVE 20x e WHE3x/WHE4x




Ai fini dello smaltimento, il dispositivo è considerato un'apparecchiatura elettronica ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/EU e non può essere smaltito nei rifiuti domestici.

- › Smaltire l'apparecchio mediante gli appositi canali.
- › Osservare la legislazione locale vigente.
- › Smaltire le batterie usate solo negli appositi centri di raccolta.

Disegni quotati: Dispositivo

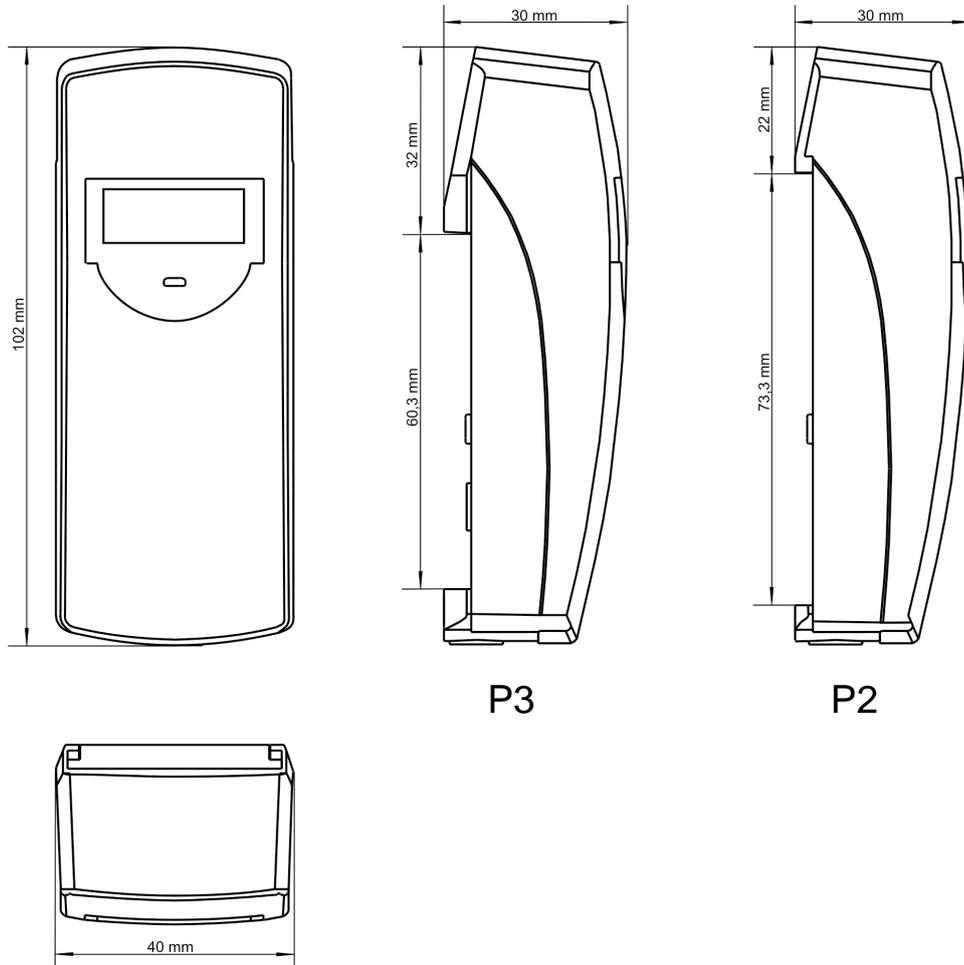

Disegni quotati: pannello frontale

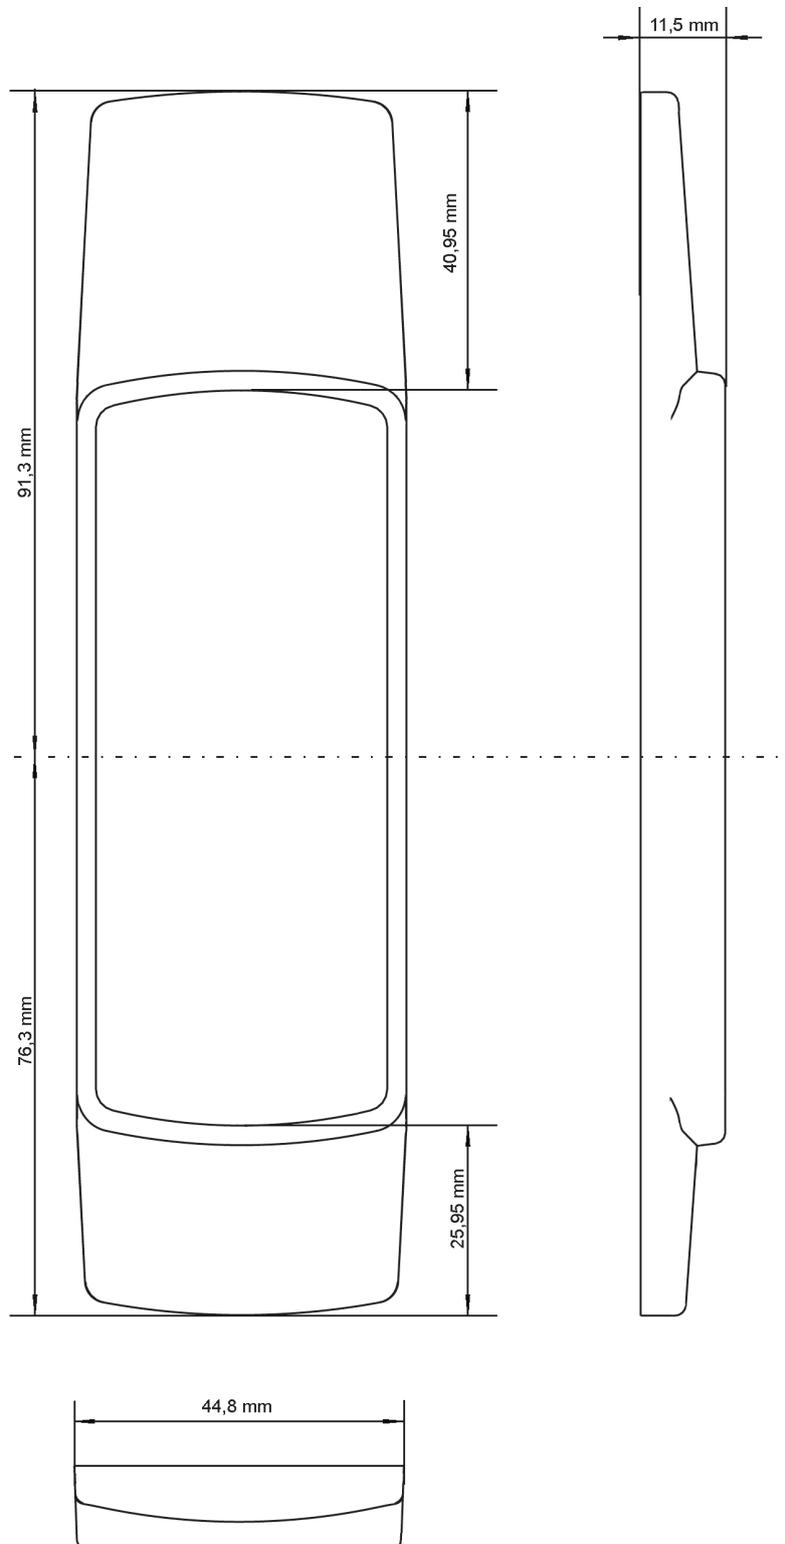

Restrizioni

I ripartitori elettronici dei costi di riscaldamento non vanno impiegati con sistemi di riscaldamento a vapore, termosifoni ad aria fresca, riscaldamenti a pannelli radianti, riscaldamenti a soffitto, termosifoni a deflettori.

Per quanto riguarda i termosifoni a valvola e a deflettori, gli strumenti di misura si possono montare soltanto se il comando deflettori è disattivato smontandolo o portandolo in posizione -aperta-.

Ai convettori di cui si può variare la potenza mediante un ventilatore elettrico e i radiatori per asciugamani, dotati di cartuccia di riscaldamento elettrica, non si devono applicare i ripartitori senza smontare o spegnere i dispositivi elettronici supplementari.

Sistema di misurazione mono e bisensore

L'impiego contemporaneo di diversi tipi di strumenti di misura all'interno di un immobile è consentito soltanto se essi presentano un sistema di misurazione univoco e un algoritmo uguale per tutti.

Compatibilità

Il 202R NON può essere sostituito da Q caloric 5.5 Q AMR perché il radiotrasmettitore del ripartitore di calore non è compatibile con il sistema rcu4.

A sua volta, WHE2 NON può essere sostituito da Q caloric 5.5 perché non sono compatibili né l'algoritmo di misurazione né il radiotrasmettitore (in WHE26).

QUNDIS GmbH

Sonnenor 2
99098 Erfurt
Germania
Tel.: +49 (0) 361 26 280-0
Fax: +49 (0) 361 26 280-175
E-Mail: info@qundis.com

www.qundis.com

Una compagnia del
noventic group

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica contengono solo descrizioni generali o caratteristiche prestazionali che non sono sempre applicabili nella forma descritta nell'applicazione specifica o che possono cambiare a seguito di ulteriori sviluppi dei prodotti. Le caratteristiche di prestazione desiderate sono vincolanti se sono espressamente concordate alla conclusione del contratto.

©2022 QUNDIS GmbH. Soggetto a modifiche senza preavviso.